


Commission de Suivi de Sites 13/02/2025

Centre Emplisseur de Donges

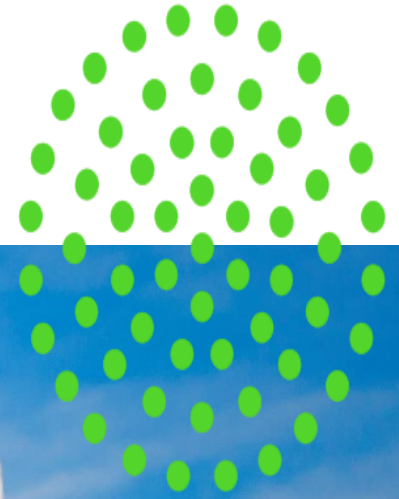

- Note synthétique

SOMMAIRE

- Organisation et formations
- Identification des risques d'accidents majeurs
- Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation
- Gestion des modifications-Travaux
- Gestion des situations d'urgence
- Gestion du retour d'expérience
- Contrôle du système de gestion de la sécurité



Descriptif du site

Réception



Approvisionnement
Pipe TE

Déchargement camion

Stockage Butane/Propane



**Centre Emplisseur ANTARGAZ
de Donges**

Distribution



Chargement

Citernes camion /wagon

Bouteilles

Client final Vrac



- Particuliers,
- Collectivités,
- Industriels



ORGANISATION ET FORMATION

● ORGANISATION

- > Le site présente un effectif de 38 personnes.
- > Mouvements en 2023/2024 et jusqu'au 13/02/2025
 - Arrivée d'un nouveau Chef de Centre début janvier 2025
 - Arrivée d'un nouveau mécanicien et d'un nouvel ouvrier sur 2023/2024

● FORMATION

- > Formations réglementaires suivies pour l'ensemble des collaborateurs
- > Pas de modification du périmètre réglementaire



IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

- Etude des Dangers/Analyse des risques
 - Réexamen de l'EDD transmis avant le 31/12/2024 cf. à l'APC du 19/05/2020
- Commission de Suivi de Site
 - Dernière CSS ordinaire réalisée le 12/01/2024
- Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
 - PPRT approuvé le 21/02/2014
- Arrêtés Préfectoraux
 - Pas de nouvel Arrêté Préfectoral

Travaux réalisés sur l'exercice 2023/2024

TRAVAUX

Sécurisation de la palettiseuse PC (obsolescence des programmes)

Upgrade des composants de l'automate de sécurité

Reprises localisées d'enrobé

Capotage acoustique de la déchapeauteuse

Upgrade du système informatique de pesage PRECIA MOLEN

Travaux prévus sur l'exercice 2024/2025

TRAVAUX

Sécurisation de la palettiseuse PC (modernisation de la sécurité machine)

Remplacement du pont route d'entrée


Zone d'attente des bouteilles avant épreuve

Gestion des situations d'urgence


- Exercices Sécurité mensuels
 - **12 exercices mensuels réalisés sur les thèmes suivants:**
 - Au moins un exercice sur un thème sûreté par an.
 - Au moins un exercice sur un thème secours à la personne par an.
 - Au moins un exercice sur un thème environnement par an.
 - Un exercice sur un thème imposé par le département HSE pour l'ensemble des sites
- Exercice PPI en salle avec l'ensemble des entités acteurs de la situation d'urgence
 - le 26/09/2024
 - Thème : Rupture guillotine de l'approvisionnement par pipe en propane
- Exercice POI de terrain le 01/10/2024
 - Thème : Incendie sur un camion-citerne avec motorisation GNL

Gestion des retours d'expérience (Année 2024)

Répartition mensuelle des évènements

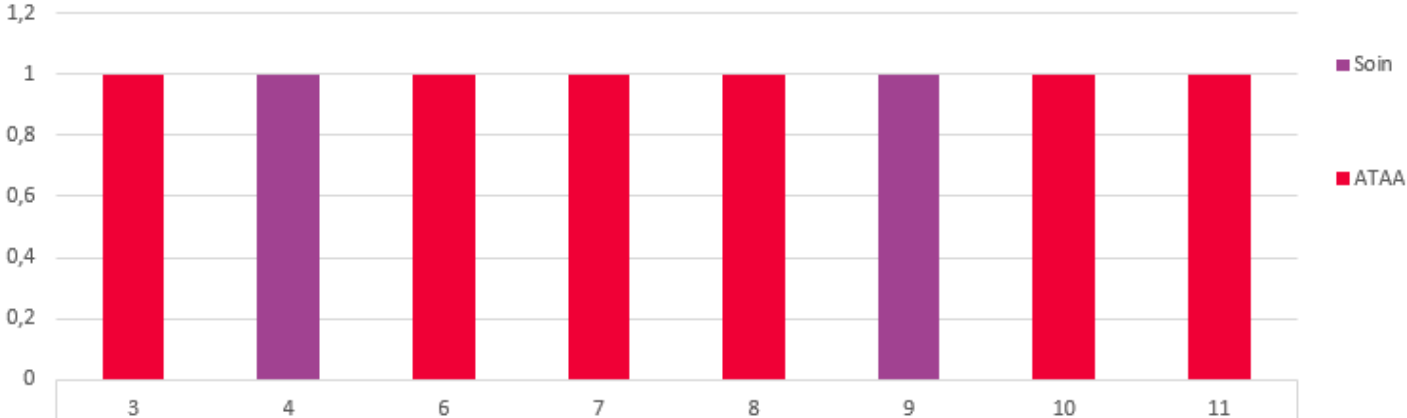

Répartition des évènements par typologie

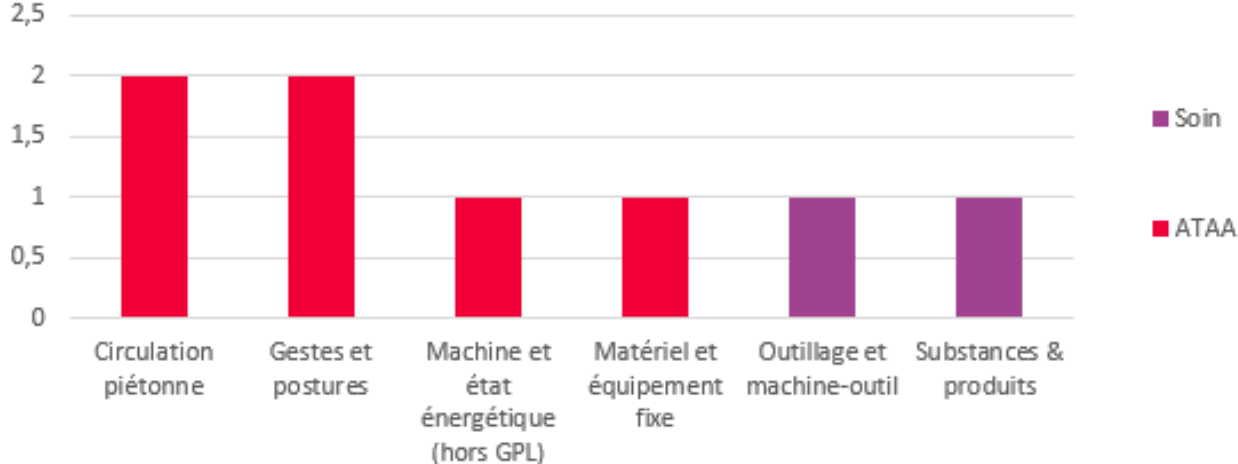

Les évènements notables remontés (Année 2024)

Date événement	Titre	Description	Typologie
05/03/2024	Blessure doigt	Doigt coincé entre le filtre et la cuve (en eau) lors du nettoyage du filtre du banc d'épreuve	ATAA
24/04/2024	Brûlure à froid	Ouverture involontaire du robinet lors d'une manipulation d'une bouteille propane 13kg lors de sa prise en main à la palettiseuse	Soin
12/06/2024	Faux mouvement	Faux mouvement (rotation bassin) à la prise en main d'une bouteille à la palettiseuse	ATAA
29/07/2024	Faux mouvement	Faux mouvement (rotation bassin) en déposant une bouteille depuis le convoyeur sur le palettiseur	ATAA
06/08/2024	Chute de plain-pied	Chute en enjambant une palette de bouteilles lors d'une intervention sur une palettiseuse en panne	ATAA
19/09/2024	Douleur épaule	Retour de compression de la pompe lors de son démarrage manuel pour vidanger l'eau d'une fosse à vannes	Soin
24/10/2024	Main coincée	Main coincée entre robinet et tête de fermeture au carrousel	ATAA
27/11/2024	Déséquilibre et chute	Déséquilibre du pied pris dans une rampe dédiée à l'éjection de bouteille lors de la descente d'une marche du poste de travail	ATAA

Contrôle du système de gestion de la sécurité (SMS)

- Audit interne
 - Audit SMS interne (02/07/2024)
 - 4 points forts
 - 2 points sensibles faisant l'objet d'actions correctives
 - 0 Non-Conformité
- Inspection DREAL
 - Inspection le 05/12/2023 : thème opération de transfert Poste wagon et Pompes GPL
 - 2 constats susceptibles de suite
 - Réception du rapport le 22/12/2023 et réponses apportées le 29/01/2024
 - Inspection le 10/09/2024 : thème détection gaz
 - 11 constats susceptibles de suite
 - Réception du rapport le 08/10/2024, envoi de compléments de réponse les 22/10 et 09/12
 - Des éléments de additionnels, après échanges avec les entreprises de contrôle en charge de la détection gaz et de l'automatisme de sécurité du Centre Emplisseur, ont été transmis fin janvier 2025